

## Product Details

رقم البند.	SGASM15060601
مادة	الزجاج البورسليكات
عملية	صنع يدوي
عينات من الوقت	1. أيام إذا كان في وجود شكل وحجم الزجاج 5 2. 15 يوما إذا كان في حاجة الشكل الجديد أو حجم الزجاج
التعبئة	التعبئة العادية، 4 جهاز كمبيوتر شخصى إلى مربع الداخلية، و 48 جهاز كمبيوتر شخصى في الكرتون
سعة المنتج	جهاز كمبيوتر شخصى شهريا 1,000,000 ~ 500000
موعد التسليم	في غضون 35 يوما بعد عينة وأمر مؤكد
شروط الدفع	B / L مقدما، والتوازن ضد نسخة من T / T إيداع 30% بحلول
شحنة	عن طريق البحر، عن طريق الجو، بواسطة اكسبرس وكيل الشحن الخاص بك هو مقبول
مواصفات المنتج	يتكون البند <b>الزجاج البورسليكات</b> بجودة عالية 1. 2. مناسبة لاستخدامها في الفندق، المنزل، الخ. 3. ومن صديقة للبيئة 4. لقاء ادارة الاغذية والعقاقير اختبار & أمبير؛ اختبار CA 65
لاختياراتك	1. تصاميم وأحجام مختلفة للاختبار. 2. أي لون رسمت والصفيع، بالكهرباء، ونمط الليزر تجهيز كارفر 3. الحزمة الخاصة مثل لف يتقلص، لون هدية مربع، هدية مربع أبيض الخ 4. لدينا عمال الحصري لمراقبة الجودة 5. لدينا ورشة عمل المهنية والمستودعات لضمان التسليم في الوقت المحدد

## More Product Pictures











# Borosilicate glass

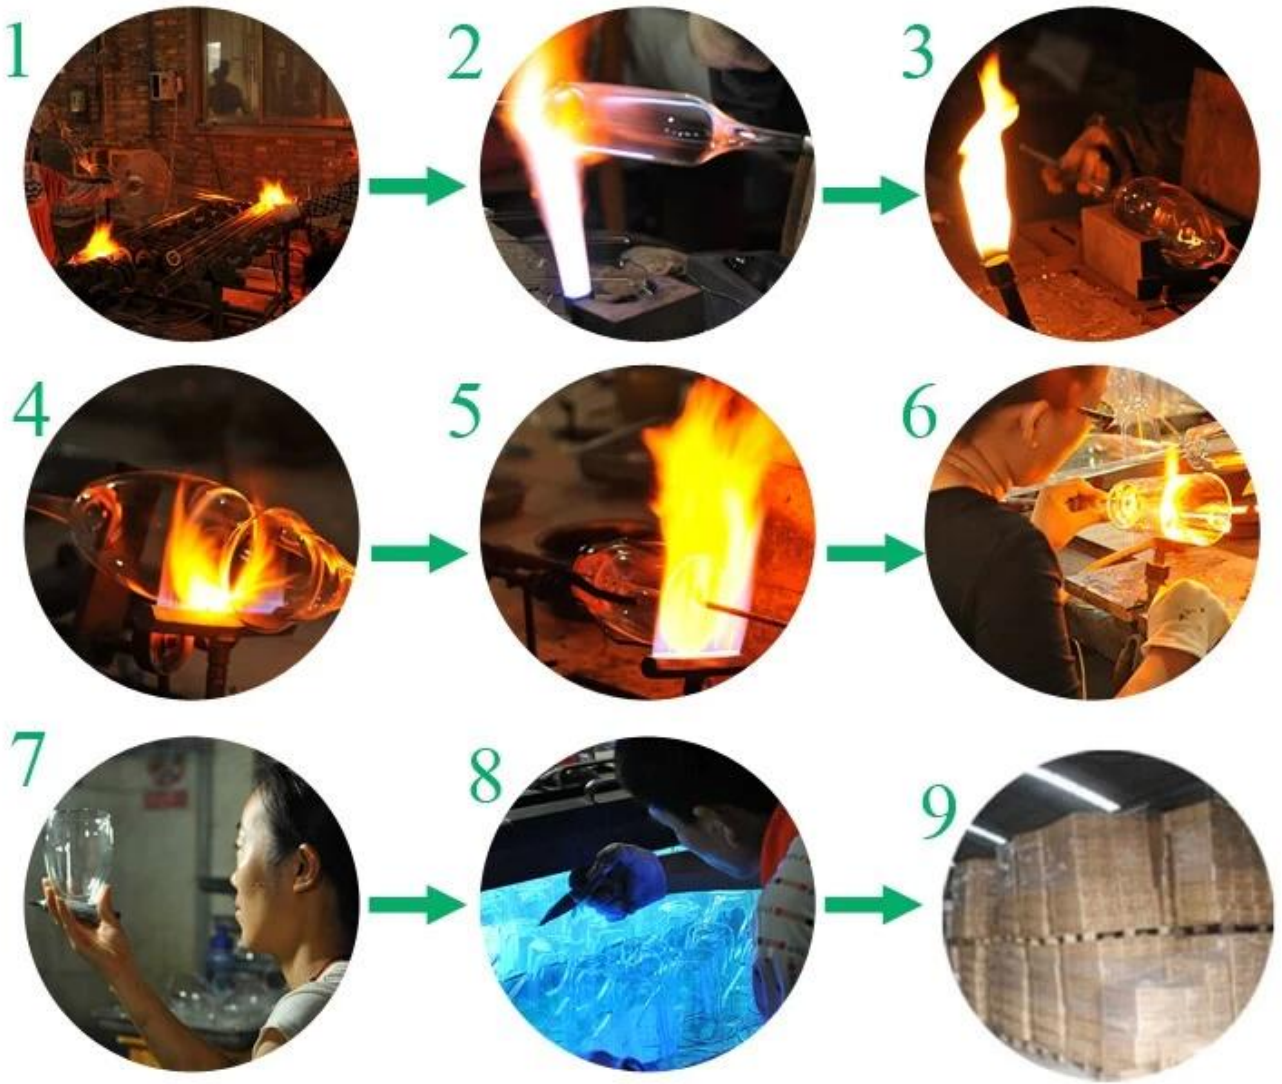

## Similar Products Link



البورسلينات الخاصة كوب زجاج

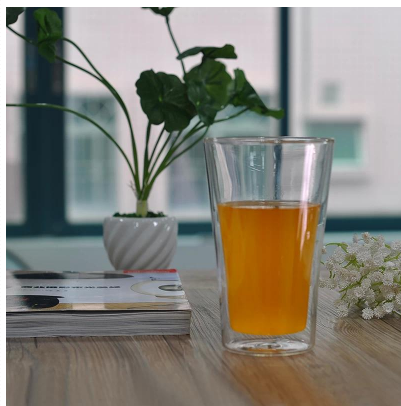

.....



.....

Office & Sample Room



Factory Show







### ملاحح الشهر الزجاج المنفوخ

1. ميزته بما في ذلك نحت وفرة، والتقنيات، والآثار السطحية، واللون الخ
2. نوعية تحكم الصعبة والتسامح من حجم ووزن وشكل أكبر.
3. السعر مرتفع والمنتج هو محدود للزجاج تكنيك خاص.

### طريقة التطبيق

1. استخدام تحت دليل من الكبار.
2. غسل بالماء النظيف أو المغلي قبل الاستخدام
3. لا لمس حافة كوب من الزجاج، في محاولة لاتخاذ أسفل أو مقبض منه

### تحذيرات

1. البيرة، والنيبيذ الاحمر، والنيبيذ الأبيض، المشروبات أو الماء الساخن لا تكون كاملة جدا.
2. لتجنب أن تؤدي اليد أطفالك، الرجاء وضعه في مكان حيث لا يمكن أن تصل إلى
3. تجنب إسقاط، التصادم وتأثير قوي
4. غير متوفر للمايكرويف
5. لمنعها من التشقق، لا وضعها على نار مفتوحة مباشرة

،أو أي والأواني الزجاجية **orosilicate** لأكثر بالزجاج  
 يرجى زيارة موقعنا على الانترنت <http://www.okcandle.com/>  
 أو هنا قد تساعدك على معرفة المزيد عنا: **التعليمات**